

Profile für die Laboranalytik

Jede Einrichtung hat die Möglichkeit, neben dem UMG-Basisprofil bis zu 5 individuelle Profile für die Laboranalytik in Lauris zu hinterlegen.

Änderungen unterliegen folgendem Prozess:

1. Die Einrichtung beantragt die gewünschte Profiländerung per Mail (laboratoriumsmedizin@med.uni-greifswald.de), die Zustimmung des Einrichtungsleiters muss vorliegen.
2. Das IKCL prüft die technische Machbarkeit, berät ggf. den Einsender und erstellt eine Übersicht des Profilportfolios inkl. Kostenübersicht und gibt dies schriftlich zur Freigabe an den unter 1. genannten Einrichtungsleiter.
3. Nach erfolgreicher Abstimmung zwischen Einrichtungsleiter und IKCL wird anschließend die Profiländerung an die Kaufmännische Leitung Kliniken und Institute zur Prüfung gegeben. Bei Bedarf erfolgt eine direkte Klärung zwischen Kaufmännischer Leitung und Einrichtungsleitung.
4. Nach Freigabe durch die Kaufmännische Leitung Kliniken und Institute wird das geänderte Profil in Lauris eingepflegt. Abschließend erfolgt die Information an die Einrichtung durch das IKCL.

Für die Änderung eines Profils sollte mit einem Vorlauf von ca. vier Wochen gerechnet werden.

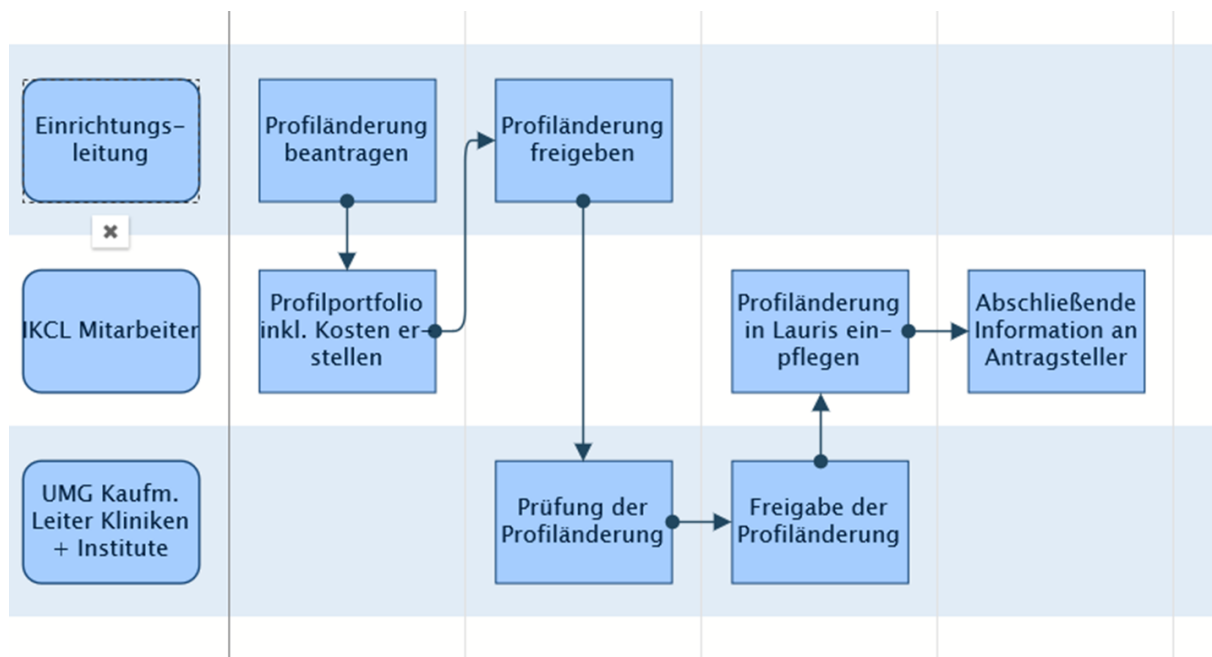


Abb.: Prozess Profilpflege